

П.Е. Криворучко
2012

Предварительная дефектная ведомость № 54254-КГМГ/ТВС

1. Наименование объекта: «Котёл отопительный ПKN-2с групповой установки №2 Азовского месторождения» (перевод котла в водогрейный режим) ГП № 2.
2. Инвентарный номер: **97259**
3. Местонахождение: Ростов обл., Азов район, ю-в с. Нововалександровка
4. Краткая характеристика объекта: Назначение оборудования - теплоснабжение: технические характ ерист ики - 1,0 т/ч, марка ПKN-2с.
5. Дата проведения последнего капитального ремонта и что ремонтировалось: не проводилось.

В процессе осмотра вышеназванного объекта комиссией обнаружены следующие дефекты: многочисленные коррозионные повреждения котла, подводящих трубопроводов, не возможность работы котла в водогрейном режиме. Требуется проведение капитального ремонта котла и перевод котла в водогрейный режим.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во, объем
1	Демонтаж трубок поверхности нагрева	м	300
2	Демонтаж кладки топки котла	шт	300
3	Демонтаж люков котла	шт	9
4	Демонтаж запорной арматуры	шт	8
5	Демонтаж вентилей	шт	4
6	Демонтаж предохранительных клапанов	шт	2
7	Демонтаж обшивки котла	м ²	16
8	Демонтаж вододуказательных стёкол	шт	2
9	Демонтаж обвязки котла	м	30
10	Монтаж трубок поверхности нагрева	м	300
11	Монтаж кладки топки котла	шт	300
12	Монтаж люков котла	шт	9
13	Монтаж и установка предохранительных клапанов	шт	2
14	Монтаж запорной арматуры	шт	12
15	Монтаж обвязки котла	м	30
16	Монтаж обшивки котла	м ²	16
17	Покраска котла	кг	6
18	Составление технической документации на перевод котла в водогрейный режим	шт	1
Материалы предоставляемые Принципом			
Материалы предоставляемые Подрядником			
1	Труба стальная для покраски котлов ф 51	м	300
2	Кирпич огнеупорный	шт	300
3	Паронит 5 мм	кг	4
4	Задвижка Ду 50 Ру 16	шт	6
5	Вентиль бронзовый шаровый Ду 15 Ру 16	шт	4
6	Предохранительный клапан котла Рr+4 кг/см ²	шт	2
7	Азболист	м ²	10
8	Труба стальная ф 50	м	30

9	Грунтовка	кг	12
10	Краска стальная (Эмаль ПФ 115)	кг	12

Главный энергетик КТПУ




А.А. Артёменко

Бухгалтер 1 категории

Т.С. Дадыр

Наставник ГП - 2

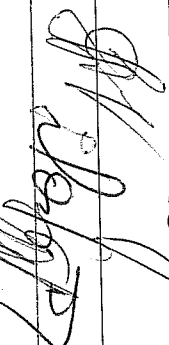

А.М. Марченко

Инженер ТЭТО ПП-2



И.В. Радков